



Pelastuslaitosten  
kumppanuusverkosto

# Turvallisuus- ja Pelastussuunnitelma SM-uinnit 2023 Pori

**UIMALIITTO**  
SIMFÖRBUNDET AQUATICS FINLAND

- **SUUNNITELMAN TARKOITUS**

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

- **TAPAHTUMAN KUVAUS**

Suomen uimaliitto järjestää pitkän radan SM-uintikilpailut yhdessä Porin uimaseuran sekä Porin kaupungin kanssa 15.- 18.6.2023.

Tapahtuman päätoimipaikkana toimii Porin keskustan uimahalli, Presidentinkatu 6, Porissa.

Tapahtumaan odotetaan saapuvaksi päivittäin 500-700 katsojaa.

Tapahtuma alkaa torstaina 15.6.2023 klo. 09:00 ja päättyy sunnuntaina 18.6.2023 klo. 21:00.

Kilpailu on jaettu päivittäin aamu- ja iltajaksoihin.

Aamujakso alkaa klo.9:30. Iltajakso alkaa klo.18:00.

Toiminta alueella lakkaa klo. 21:00 ja jatkuu seuraavana päivänä klo.9:00.

Tapahtuman liittyvää ohjelmaa järjestetään myös Eetun aukiolla, Itäpuisto 4, Porissa.

Eetun aukiolle on sijoitettu näyttö josta SM-kilpailuja voi seurata. Tapahtuman aikana aukiolla järjestetään myös haastatteluja.

Kuninkaanhaan koululla, Kuninkaanhaanaukio 14, Porissa sijaitsee toimitsijoiden, urheilijoiden ja valmentajien ruokailu, sekä urheilijoiden hieronta.

Maauimala, Metsämiehenkatu 8, Porissa toimii urheilijoiden verryttelypaikkana. Maauimalassa järjestetään myös kaupunkilaisia aktivoivaa toiminnallista ohjelmaa kilpailutapahtuman ajalla.

Lisätietoja [www.uimaliitto.fi](http://www.uimaliitto.fi) .

**Tapahtuman yleistiedot:**

Tapahtuman nimi:	<b>Aqua Fest / SM-uinnit 2023 Pori</b>
Tapahtuman ajankohta:	<b>15.-18.6.2023</b>
Tapahtumapaikka:	<b>Keskustan uimahalli</b> Presidentinpuistokatu 6, 28101 Pori  <b>Kuninkaanhaan koulu</b> Kuninkaanhaanaukio 14, 28101 Pori  <b>Maaumala</b> Metsämiehenkatu 8, 28500 Pori  <b>Eetun aukio</b> Itäpuisto 4, 28100 Pori
Tapahtuman järjestäjä:	Suomen Uimaliitto Ry Y-tunnus 0117016-7 Porin uimaseura Porin kaupunki
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:	Urheilu- ja tapahtumakoordinaattori <b>Kirsi Yrjölä</b> <b>044 4939877</b> Porin Uimaseuran Pj. <b>Matti Luhtanen,</b> <b>040 5894548</b>
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:	Urheilu- ja tapahtumakoordinaattori <b>Kirsi Yrjölä</b> <b>044 4939877</b>  Turvallisuuspäällikkö <b>Jussi Jormanainen</b> <b>045 3518991</b>
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:	Turvallisuuspäällikkö: <b>Jussi Jormanainen p. 0453518991</b>  Järjestyksenvalvonta: <b>Satakunnan Urheilujärkkärit Ry</b>  Ensiapu: <b>Jan Hyden p.0447011308, EA Tiimi sekä</b> <b>Satakunnan Urheilujärkkärit Ry</b>
Arvio henkilömäärästä:	Kilpailijat tiimeineen n. 800 henkilöä. Katsojia päivittäin 500-700, neljän päivän aikana yhteensä n. 2500 katsojaa.
Tapahtumapaikan erityispiirteet:	Tapahtumapaikka ei riskinarvion perusteella muodosta normaalista poikkeavia erityispiirteitä.

## • JÄRJESTYKSENVALVONTA

Tapahtuman ajan 15.-18.6.2023 päivittäin klo. 09:00-21:00 Porin keskustan uimahallin järjestyksenvalvonnasta, sekä tapahtuman ajan Eetun aukion alueen järjestyksenvalvonnasta sekä yövartiointista vastaa Satakunnan urheilujärkkärit Ry.

Järjestyksenvalvoja on asetettu tapahtumaan 3 järjestyksenvalvojaa.  
Järjestyksenvalvojilla on ensiapukoulutus, ja he toimivat toimialueellaan EA-ryhmän tukena.

Turvallisuuspäällikkö Jussi Jormanainen voi toimia järjestyksenvalvojana tarvittaessa.

Eetun aukion alueen turvahenkilöstöllä on käytössä matkapuhelimet, sekä radiopuhelimet.  
Järjestyksenvalvonnan esimies, sekä ensiapuvastaava ohjeistavat turvahenkilökunnan toimintamallin ennen tapahtuman alkua.

Tapahtuman turvallisuudesta vastaa turvallisuuspäällikkö Jussi Jormanainen p.0453518991 ja Urheilu- ja tapahtumakoordinaattori Kirsi Yrjölä p.044 4939877.

## • TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS JA ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Vaara/riski	Tapaturmat ja sairaskohtaukset
Syyt	<ul style="list-style-type: none"><li>Sairauskohtaus (Peruselintoiminnan häiriö)</li><li>Kaatuminen, liukastuminen, kompastuminen</li><li>Palovammat</li><li>Viallinen tai kielletty sähkölaite</li><li>Sähköisku tapahtuma-alueella</li></ul>
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	<ul style="list-style-type: none"><li>Tapahtumassa päivystää kiertävä ensiapuryhmä.</li><li>Kompastumisvaarallisten rakenteet merkitään, Riskipaikat, joita ei voida poistaa valaistaan, Teltat ankkuroidaan siten, että ankkuriliinat eivät aiheuta kompastumisvaaraa, Kulkureitit pidetään vapaina ja niitä valvotaan</li><li>Kuumat pinnat ja avotulet suojataan ja sivullisten pääsy näiden läheisyyteen estetään.</li><li>Sähkölaitteiden toimintaa, tarkoitusta ja oikein mitoitusta valvotaan ennen tapahtumaa, ja sen aikana. Ulkoalueella käytetään ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja ja vikavirtasuojin varustettuja alakeskuksia, jotka on mitoitettu tarvittavan energiamäärän mukaisesti.</li><li>Kohdan 4 toimenpiteiden lisäksi sähkönsyöttöpisteet ovat lukittuja, tai valvottuja alakeskukset sijoitetaan pois yleisöalueelta. Kaapelit on sijoitettu pois yleisöalueelta, tai suojattu kaapelikouruihin.</li></ul>
Vastuut	Tapahtumanjärjestäjä yhdessä turvallisuudesta vastaavan henkilön kanssa vastaavat, että riskinarvion mukaiset riskit kartoitetaan ja poistetaan ennen tapahtuman alkua niiltä osin, kun se on mahdollista (kohdat 2,3,4,5). Riskit, joita ei kyetä poistamaan (riskit 1) pyritään seuraukset minimoimaan ensiapuryhmän toiminnalla.

<b>Vaara/riski</b>	<b>Tulipalo</b>
Syyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viallinen tai kielletty sähkölaite</li> <li>• Myyntipisteessä syttyvä tulipalo</li> </ul>
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Myyntipisteiden sähkölaitteita ja niiden kuntoa valvotaan</li> <li>• Varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia. Varmistetaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyydestä. Myyntipisteet varustetaan alkusammutusvälinein.</li> </ul>
Vastuut	Tapahtumanjärjestäjä yhdessä turvallisuudesta vastaavan henkilön kanssa vastaavat, että riskinarvion mukaiset riskit kartoitetaan ja poistetaan ennen tapahtuman alkua niiltä osin, kun se on mahdollista.

<b>Vaara/riski</b>	<b>Sääolosuhde</b>
Syyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irtoesineiden lentoon lähtö tuulen johdosta</li> <li>• Rakennelmien lentoon lähtö tuulen johdosta</li> <li>• Rankkasade, myrsky, muu poikkeuksellinen säätila</li> </ul>
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahdollista vahinkoa aiheuttavat esineet kiinnitetään lisäpainoin tai siirretään myyntipisteeseen seinien sisälle.</li> <li>• Myyntipisteet ankkuroidaan minimissään rakennusvalvonnan määrittämin painoin. Telttojen runkorakenteiden liitokset varmistetaan, ja teltat kasataan valmistajan ohjeiden mukaisesti</li> <li>• Mainoskylttien, myyntiständien, sekä muiden vahinkoa aiheuttavien rakennelmien lentoonlähtö toteutetaan ankkuroinnein lisäpainoin, tai kiinnitetään muutoin luotettavalla tavalla</li> <li>• Myyntipisteiden katolle asennettavien kylttien ym. rakennelmien osalta vaaditaan erillinen suunnitelma kiinnityksen osalta</li> <li>• Sää tiedotuksia seurataan ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman aikana. Sään muutoksista tiedotetaan myyntipisteitä. Mikäli säätilan oletetaan aiheuttavan vaaraa ihmisille, tai omaisuudelle keskeytetään tapahtuma ja määrätään teltat yms. rakenteet purettavaksi.</li> </ul>
Vastuut	Tapahtumanjärjestäjä yhdessä turvallisuudesta vastaavan henkilön kanssa vastaavat, että riskinarvion mukaiset riskit kartoitetaan ja poistetaan ennen tapahtuman alkua niiltä osin, kun se on mahdollista.

<b>Vaara/riski</b>	<b>Häiriökäyttäytyminen</b>
Syyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Häiriökäyttäytyminen tapahtuman aikana</li> <li>• Tappelu tai pahoinpitely tapahtuman aikana</li> <li>• Näpistys / varkaus, joka kohdistuu myynti- tai tapahtuma- pisteisiin</li> <li>• Näpistys / varkaus (taskuvarkaudet)</li> </ul>
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	Järjestyksenvilvonta, Puuttuminen etupainotteisesti, Poliisin paikalle kutsuminen
Vastuut	Turvallisuudesta vastaava yhdessä järjestyksenvilvonnan kanssa

Vaara/riski	Otsikoimattomat riskit
Syyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nestekaasu</li> </ul>
Ennaltaehkäisevät järjestelyt ja varautuminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nestekaasun määrää, sekä laitteiden kuntoa valvotaan. Tapahtumassa saa käyttää ainoastaan kaupallisesti valmistettuja laitteita.</li> </ul>
Vastuut	Turvallisuudesta vastaava yhdessä myyntipisteen haltijan kanssa.

## • YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

### Alkusammutuskalusto

Laatu	Määrä (kpl)
Jauhesammutin (6 kg)	1/ avotulta käytävä myyntipiste
Sammutuspeite	1/ sähköistetty myyntipiste

### Ensiapujärjestelyt

Ensiaputaitoista henkilöstöä on varattu riittävästi tapahtuman riskit huomioiden. Myös ensiapumateriaalia on varattu riittävästi ja ensiapupiste on merkitty näkyvästi. Ensiavun vastuhenkilö, muu ensiapuhenkilöstö ja ensiapumateriaali on kuvattu alla olevassa ensiaputaulukossa. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

Ensiavun vastuhenkilö	Nimi: Nimetään tapahtumakohtaisesti/Satakunnan urheilujärkkärit ry Puhelin: Sähköposti: *Ylläolevat tiedot päivitetään lähempänä tapahtumaa			
EA-henkilöstö		Määrä	Koulutus	Päivystysaika
	Johto			
	Päivystäjät	1		9-21
Ensiapumateriaali	Satakunnan urheilujärkkärit ry toimittaa paikan päälle. Ensiapumateriaalia varten järjestetään tapahtuman keskeisten paikkojen läheisyyteen ensiapupiste/auto			

### Henkilömäärä

Tapahtuma järjestetään	Ulkotiloissa	Sisätiloissa
		X
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä	1000	
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä	100	

## **Tapahtuman keskeyttäminen ja evakuointijärjestelyt**

Tapahtuman häiriötilanteet, kuten tulipalo, sään aiheuttamat tilanteet, tilapäisten rakenteiden sortuminen sekä häiriökäyttäytyminen voivat aiheuttaa tapahtuman keskeyttämistarpeen. Tapahtuma tai osa siitä voidaan joutua keskeyttämään kokonaan tai hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilanteissa tapahtuma-alue tai osa siitä voidaan joutua evakuoimaan.

Tapahtuman keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää tapahtuman järjestäjä, turvallisuudesta vastaava henkilö tai viranomainen.

Evakuointitilanteessa tapahtuman järjestyksenvälvojat ja muu henkilöstö opastavat yleisöä poistumaan pois päin vaarasta käyttäen lähimpiä poistumisreittejä. Yleisön opastamisessa hyödynnetään tapahtuman äänentoistolaitteistoa tai megafoneja.

## **Tilapäiset sähköasennukset ja energianjakelun katkokset**

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

- Sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset.
- Kulkureiteillä ja poistumisreiteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös. Sähkö- ja muut johtovedot eivät saa haitata tai aiheuttaa vaaraa tapahtuma-alueen ulkopuolella kävely- tai pyöräliikenteelle. Mahdollisissa kaapeloinneissa on käytettävä heijastavaa materiaalia ja varoittavia liikennemerkkejä.
- Ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja.
- Ulkona käytettävät sähkölaitteet ovat suojamaadoitettuja, suojaeristettyjä tai suojajännitteellä toimivia. Kuivissa ulko-olosuhteissa voidaan tilapäisesti käyttää myös sisäkäyttöön tarkoitettuja suojamaadoitettuja tai suojaeristettyjä laitteita. Näissä tilanteissa laitteet on eristetty maasta sekä suojattu sateelta ja kosteudelta.
- Tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikalla.

Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa:

- Aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakenteista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta.
- Aggregaattien käytössä noudatetaan Vaaralliset kemikaalit -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjestelyitä.
- Aggregaattien läheisyyteen on sijoitettu vähintään 34 A 183 BC -teholuokan käsisammutin sekä riittävä määrä imeytysainetta.

## Vaaralliset kemikaalit

Yleisötapahtumissa vaarallisia kemikaaleja ovat esimerkiksi tyypillisesti käytössä olevat nestekaasu ja aggregaattien polttonesteet.

Nestekaasun käyttötarkoitus (*raksita käyttötarkoitukset taulukkoon*):

Ruoanlaitto/lämmitys	X
Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys	
Pyrotekniset tehosteet	
Muu, mikä?	

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä	(kg) max 22
	kg/myyntipiste

Nestekaasun osalta noudatetaan **yllä olevien lisäksi** seuraavaa:

- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan
- nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualliuoksella)
- Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.



## **Henkilökunnalle annettavat ohjeet**

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon **045-3518991**. Ota yhteys tapahtuman turvallisuuspäällikköön/järjestäjään myös, jos havaitset ennaltaehkäisevien tai varautumiseen liittyvien järjestelyiden osalta puutteita. Ennaltaehkäisyn ja varautumisen keinot on kuvattu suunnitelman osiossa kaksi. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

### **Yleiset ohjeet vaarojen ja riskien ennaltaehkäisyyn**

- Tarkkaile tapahtuma-alueella muun muassa kompastumis-, liukastumis-, kaatumis- ja putoamisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian, maaston ja rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta. Estä liikkuminen vaaraa aiheuttavalla alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
- Tarkkaile tapahtuma-alueen poistumisreittien ja pelastusteiden esteettömyyttä. Havaitessasi puutteen, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
- Kiinnitä huomiota tulipalon ennaltaehkäisyyn. Huomioi mahdolliset syttymislähteet sekä kiinnitä huomiota tavaroiden säilytykseen. Estä yleisön pääsy kosketuksiin nestekaasun ja muiden vaarallisten kemikaalien kanssa. Kartoita lähimmän alkusammutuskaluston sijainti.
- Tarkkaile tilapäisten rakenteiden kiinnityksiä. Jos havaitset puutteita tilapäisten rakenteiden kiinnityksessä, korjaa tilanne mahdollisuuksien mukaan.
- Varmista, että olet tietoinen vastuualueesi maksimihenkilömäärästä. Tarkkaile alueen henkilömäärää ja rajoita tarvittaessa alueelle pääsyä. Mikäli havaitset ruuhkautumista, puutu tilanteeseen ennaltaehkäisevästi. Huolehdi myös omalta osaltasi yleisön ohjauksesta ja opastuksesta.
- Kiinnitä huomiota yleisön kuntoon ja mahdollisiin merkkeihin alkavasta häiriökäyttäytymisestä sekä puutu tilanteisiin ennaltaehkäisevästi.

### **HÄTÄNUMERO 112**

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTujen OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
7. OPASTA APU PAIKALLE

Soita hätäkeskukseen uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

## Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

Henkeä uhkaavissa tilanteissa (esim. tajuton potilas, rintakipu, hengitysvaikeus) tee välittömästi hätäilmoitus suoraan hätänumeroon 112.

- **Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon (täydennetään lähempänä tapahtumaa, kunhan suorittava henkilö varmuudella tiedossa).** Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
- **Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?**  
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

### Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

- **Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.**  
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. **Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä.** Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.
  - **Hengitys on normaalia.**  
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tulloon asti.
  - **Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.**  
Aloita elvytys.
- **Aloita paineluelvytys.**  
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suurin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.
- **Puhalla 2 kertaa.**  
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
- **Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2** (30 painallusta ja 2 puhallusta)  
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

## Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 040 5883 992 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

### Pelasta ja varoita

- Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
- Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

### Sammuta

- Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
- Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
- Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
- Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

**Hälytä apua** soittamalla hätänumeroon 112.

- Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttelä palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

**Rajoita** palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

**Opasta** pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

## Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044-2406230 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Pyri rauhoittamaan yleisöä.
- Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakenteiden, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
- Rajuilman sattuessa tai tuulen yltyessä yli 15 m/s telttojen kiinnitystä tehostetaan ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti tai telttojen käyttö keskeytetään. Ihmiset ohjataan pois telttojen läheisyydestä ja teltat puretaan, jos se on mahdollista. Mikäli valmistaja on antanut muita ohjeita, noudatetaan niitä.
- Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Toimintaohjeita sääilmiöiltä suojautumiseen löytyy myös Ilmatieteenlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta <http://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset>.

## Väentungostilanteessa

Ilmoita väentungoksesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 044-2406230 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Pyri rauhoittamaan yleisöä.
- Ohjaa yleisöä pois päin väentungoksesta.
- Valmistaudu tapahtuma-alueen evakointiin.
- Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan evakuoimaan, toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. Ohjaa yleisöä käyttämään lähintä poistumisreittiä, mikäli se on turvallista.

## Häiriökäyttäytymistilanteessa

Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman turvallisuuspäällikölle tai järjestäjälle numeroon 045-3518991 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin.
- Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön.
- Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myötäile häntä.
- Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun.
- Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista.
- Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi.
- Pyri rauhoittamaan tilanne.

- **LIITTEET**

Tiedot ovat osana tätä pelastussuunnitelmaa


Pohjakartta	X
Tarkistuslista	X
Myyntihenkilöstön ohje	X

# POHJAKARTTA

## KESKUSTAN UIMAHALLI



EETUN AUKION POHJAKARTTA

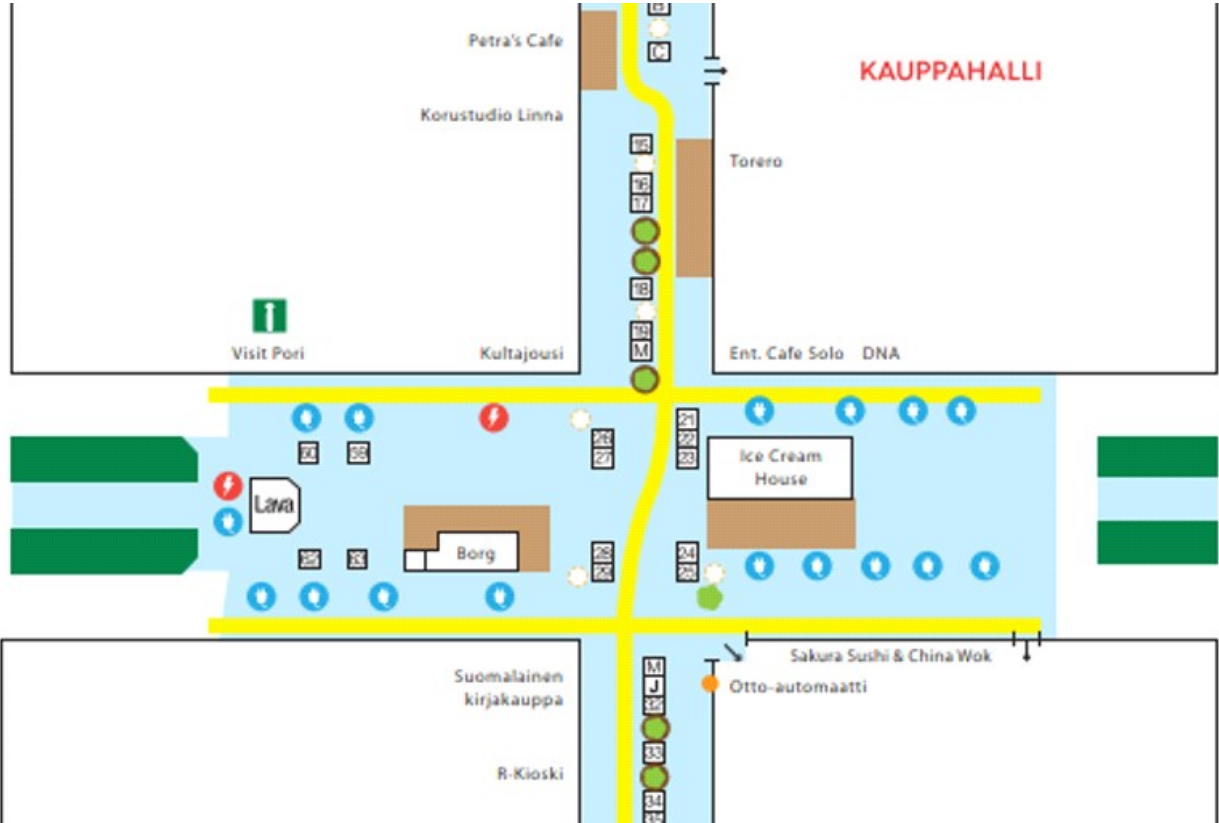

## TARKISTUSLISTA

	OK	Ei käytössä	Korjattava / korjauksen vastuhenkilö
Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa.			
Tarvittavat ilmoitukset muille viranomaisille (mm. poliisi, Tukes, ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset, rakennusvalvontaviranomaiset, aluehallintovirasto) on tehty ja viranomaisluvut on hankittu.			
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.			
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.			
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.			
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Palo-ovia ei kiilata auki.			
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.			
Poistumisreitit ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.			
Käytettävät sisusteet ovat paloturvallisia.			
Tapahtuman keskeyttämisen ja evakuoinnin järjestelyt on suunniteltu ja ohjeistettu etukäteen.			
Tilapäisten rakenteiden osalta noudatetaan valmistajan antamia ohjeita sekä muita määräyksiä ja ohjeita.			
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.			
Energiajakelun katkoksiin on varauduttu.			
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen esitystä.			
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen aiottua käyttöä.			
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.			
Tilapäismajoituksesta on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen majoituksen alkamista.			
Vaarallisten kemikaalien käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.			
Automaattiselle paloilmoitimelle on tehty tarvittavat irtikytkennät ja korvaava palovartiointi on järjestetty.			
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty ennaltaehkäisyn ja varautumisen järjestelyihin.			
Henkilökunta on perehdytetty toimintaohjeisiin mahdollisessa onnettomuustilanteessa.			
Yleisön ohjeistuksesta ja opastamisesta on huolehdittu.			

## **Tilapäiset rakenteet**

Tapahtumassa ei käytetä tilapäisiä rakenteita, pois lukien uimahallin parkkipaikalle tuotuja kahta puista vankkatekoista mökkikioskia.